



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR. DS 015 314-10
 ADRES INSTALLATIE: Oudepoort 12
 Ten Hagen (Rijmst)
 EIGENAAR: Gertjan Scudder
 n. schied
 Adres :
 OPDRACHTGEVER: De Boeck Gilles
 Adres :
 INSTALLATEUR: UL 103 033
 Adres :
 BTW of IK :


DISTRIBUTIEBEHEERDER: Dag / Vrije Nacht
 Meter nr.: 502599 / 20334794
 Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 7/8/2015 ; Aanvulling van verslag nr. DS 015/272-10 ; Type der lokalen: Woning
 Aard installatie: ~~Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring~~ Renovatie
 Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór - na 1.10.81 ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 - 87 -
 Aansluiting: Spanning: 230V/415V ; Bescherming v/d aansluiting: MAX40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS/COA/300mA
 Netaftakkabel (type & sectie): EXVB 4x10 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): VVB 4x10 mm²
 Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem TT - TN - IT
 Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 18 ; Spreidingsweerstand: 1,3 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: > 2 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

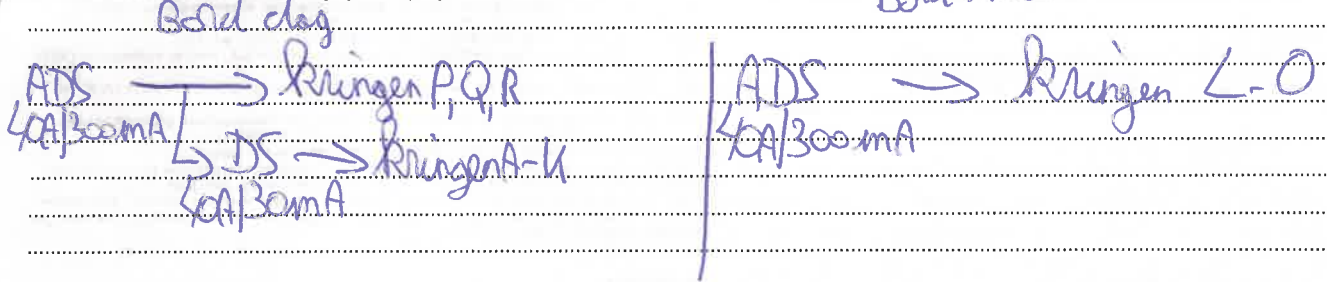

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
 en de technische procedure(s) TPR-E12 - k
 De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - neen
 De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde:

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 7/8/2015
 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
 De installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER naam + handtekening

CONTROLORGANISME
 TM
 2820 BONHEIDEN
 Davy Siebens
 Agent Onderzoeker